



**Дефектная ведомость № 37.1-К. Замена входной металлической двери на металлическую утепленную на 1 этаже, корпус №15-15а, отдел №19**

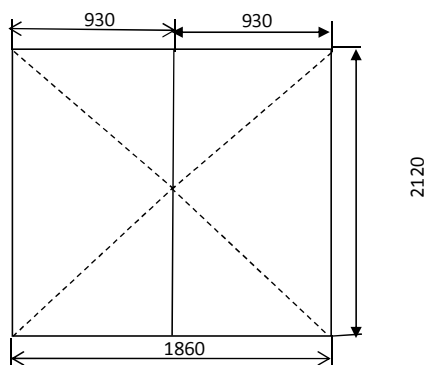

**Дверной блок**

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Дверь утепленная, окрашенная Ral 7035, с установкой петель под навесной замок, ручками с двух сторон, доводчиком, двумя шпингалетами на 1 створку	шт	1	Установить в сущ. коробку
2	Размеры проёма (Н*В)	мм	2120*1860	Габариты уточнить по месту
3	Демонтаж металлической двери (2 полотна) и доп. металлических элементов	шт	1	Срезка: уголка 40*40*5-L=1,86 м; стальной трубы d=60 мм-L=240 мм; метал. петель d=30 мм-L=160 мм (4 шт)
4	Проём в стене из кирпича t=510 мм без четвертей			


**Дефектная ведомость № 37.2-К. Замена металлической двери на металлическую противопожарную "ЕІ-30" на складе, 2 этаж, корпус №15-15а, отдел №19**

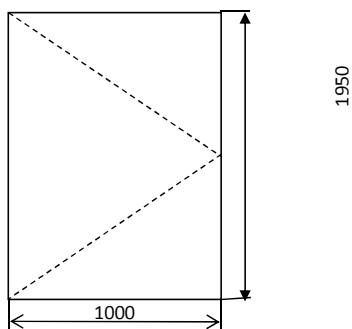

**Дверной блок**

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Дверь противопожарная ЕІ 30, окрашенная Ral 7035, замком, ручками с двух сторон и доводчиком	шт	1	Установить в сущ. коробку
2	Размеры проёма (Н*В)	мм	1950*1000	Габариты уточнить по месту
3	Демонтаж металлической полотна двери и дополнительных металлических элементов	шт	1	Срезка: метал. петель d=30 мм-L=160 мм (4 шт)
4	Проём в стене из кирпича t=170 мм без четвертей			

**Дефектная ведомость № 37.3-К. Замена металлического люка на  
металлический утепленный "выход на кровлю", 3 этаж, корпус №15-15а, отдел №19**



**Дверной блок**

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Люк противопожарный EI 60, окрашенный Ral 7035, с замком и ручками с двух сторон	шт	1	Установить в сущ. коробку
2	Размеры проёма (Н*В)	мм	900*900	Габариты уточнить по месту
3	Демонтаж металлического полотна люка и дополнительных металлических элементов	шт	1	Срезка петель-2 шт d=15, L=100 мм
4	Проём в перекрытии из ж/б t=70мм			